


REZ I-I

Existujúca oceľ. konštrukcia využiť ako zdvíhacie zariadenie

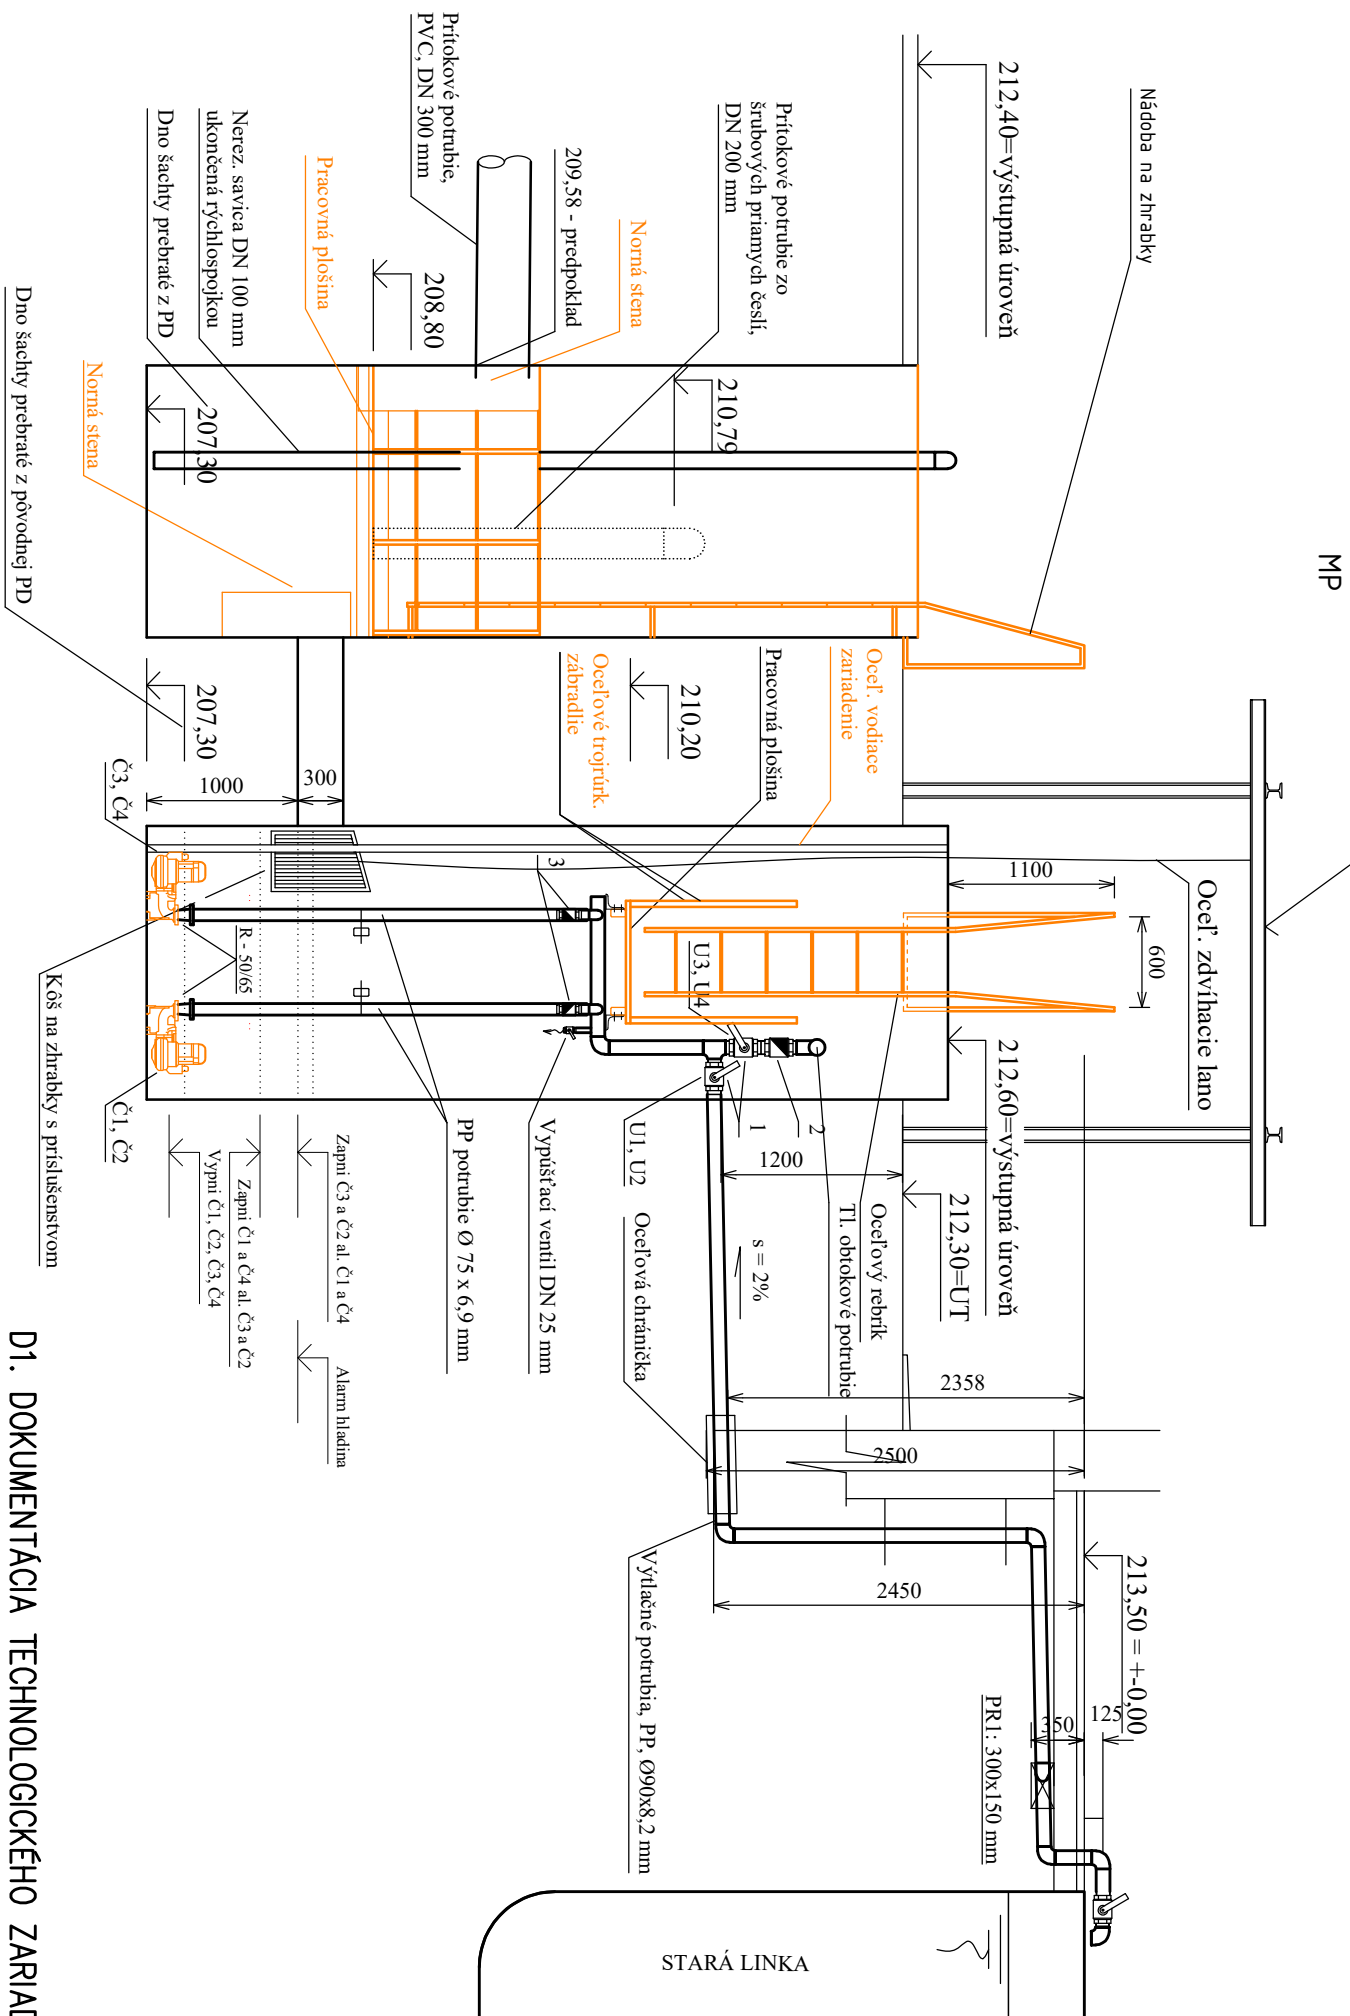

LEGENDA ZNAČENIA

Č1 - Č4 - Existujúce ponné kalové čerpadlo Ama - Porter 501 ND s príslušenstvom, P1 = 1,1 kW, P2 = 0,75 kW

M - Mechanické predčistenie: existujúce šrubové priame česle s priechnosťou ok 3mm, OV zo závodu Essity Slovakia, s.r.o.

Pca = 2 kW, 50 Hz-3-380/415 V, (existujúce zariadenie)

1 - Úzatváracia klapka, DN 80 mm

2 - Guľová spätná klapka, DN 80 mm

3 - Guľová spätná klapka, DN 65 mm

POZNÁMKA

Za normálneho chodu ČOV musia byť otvorené uzatváracie klapky U1 a U2 a uzatvorené klapky U3 a U4 na obtokovom potrubí.

Pri obtokovaní sa musia uzatvoriť klapky U1 a U2 a otvoriť klapky U3 a U4.

D1. DOKUMENTÁCIA TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA STAVBY

D1. DOKUMENTÁCIA TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA STAVBY				Sada číslo																							
<table><tr><td>AUTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZODP.PROJEKTANT</td><td>Ing. P.Nemec</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VYPRACOVAL</td><td>Ing. P.Nemec</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KRESLIL</td><td>Ing. P.Nemec</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVESTOR</td><td colspan="3">Obec Gemerská Hôrka</td></tr></table>				AUTOR				ZODP.PROJEKTANT	Ing. P.Nemec			VYPRACOVAL	Ing. P.Nemec			KRESLIL	Ing. P.Nemec			INVESTOR	Obec Gemerská Hôrka			<table><tr><td colspan="2">Ing. Peter Nemec Komenského 293 059 35 Batizovce</td></tr></table>		Ing. Peter Nemec Komenského 293 059 35 Batizovce	
AUTOR																											
ZODP.PROJEKTANT	Ing. P.Nemec																										
VYPRACOVAL	Ing. P.Nemec																										
KRESLIL	Ing. P.Nemec																										
INVESTOR	Obec Gemerská Hôrka																										
Ing. Peter Nemec Komenského 293 059 35 Batizovce																											
STAVBA	REKONŠTRUKCIA ČOV GEMERSKÁ HÔRKA			FORMÁT	2 A4																						
OBJEKT				DÁTUM	01/2022																						
				STUPEŇ	SP																						
				MIERKA	Č. VÝKRESU																						
OBSAH	REZ I-I NÁDRŽAMI SN, NMP a ČS, demontážne práce	1:50	609																								